


IP65 ta: 45°C max.






220V-240V	~50/60Hz	5,2W	90 lm	6000K	CRI>80	35,2 x 11,7 x 7,6 cm	0,65 kg
-----------	----------	------	-------	-------	--------	----------------------	---------



- DE** Betriebsanleitung
Notleuchte
- EN** Operation Manual
Emergency light
- FR** Mode d'emploi
Éclairage de secours
- ES** Manual de instrucciones
Luz de emergencia
- IT** Istruzioni per l'uso
Luce d'emergenza
- NL** Gebruiksaanwijzing
Noodverlichting
- DA** Driftsvejledning
Nøddlys
- PL** Instrukcja obsługi
Oprawa awaryjna
- RU** Инструкция по эксплуатации
Светильник аварийного освещения
- SV** Bruksanvisning
Nödbelysning
- TR** Kullanma kılavuzu
Acil Durum Işığı
- HU** Használati utasítás
Vészvilágítás

1010505

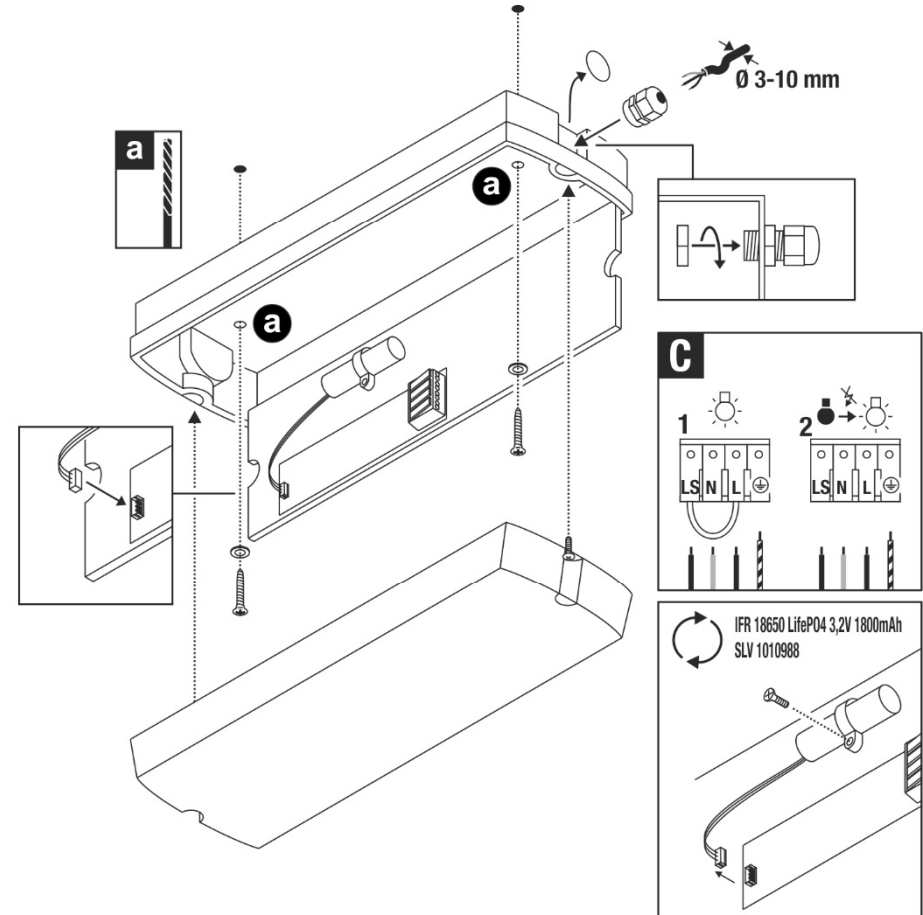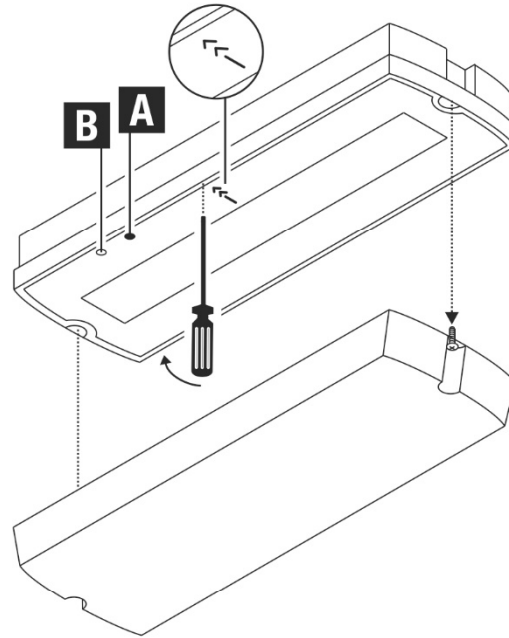



DE - Die Installation erfordert Fachkenntnisse und darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft unter Berücksichtigung örtlicher und nationaler Bestimmungen durchführen! **EN** - The installation requires expert knowledge and may be carried out only by an approved electrician under consideration of local and national regulations! **FR** - L'installation nécessite des connaissances spécialisées et ne peut être effectuée que par un électricien agréé, en tenant compte des réglementations locales et nationales! **ES** - ¡Para realizar la instalación son necesarios conocimientos técnicos. La instalación será realizada exclusivamente por un técnico electricista autorizado, respetando las normativas locales y nacionales! **IT** - L'installazione richiede conoscenze tecniche e può essere eseguita soltanto da un elettricista autorizzato tenendo conto delle norme locali e nazionali! **NL** - De installatie vereist vakkenis en mag uitsluitend door een erkende elektricien worden uitgevoerd, waarbij de lokale en nationale voorschriften in acht moeten worden genomen! **DA** - Installationen kræver fagkundskab og må kun gennemføres af en autoriseret el-installatør. Lokale og nationale bestemmelser skal herved overholdes! **PL** - Instalacja wymaga wiedzy specjalistycznej i powinna być przeprowadzana wyłącznie przez uprawnionego elektryka przy uwzględnieniu miejscowych i krajowych przepisów! **RU** - Установка требует специальных знаний и может производиться только сертифицированным электриком с соблюдением местных и национальных положений! **SV** - Installationen kräver fackkuns-kaper och får endast utföras av en elektriker. Lokala och nationella bestämmelser måste följas! **TR** - Kurulum uzmanlık gerektirir ve sadece yerel ve ulusal yönetmelikler dikkate alınarak yetkili bir elektrikçi tarafından yapılabilir! **HU** - A csatlakoztatás szakudást igényel, és kizárólag feljogosított villamosági szakember végezheti el a helyi és nemzeti rendelkezések figyelembe vétele mellett!

DE Betriebsanleitung

Notleuchte

1010505

Technische Daten
 Schaltungsart: Dauer- und Bereitschaftsschaltung
 Bemessungsbetriebsdauer: 3 Std.
 Schutzklasse: II
 Schutzart: IP65
 Umgebungstemperatur (ta): 0°C - +45°C
 Batterie: LiFePO4, 3,2V, 1800mAh
 Erkennungsweite: 24m

Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren!

⚠ Sicherheitshinweise für Installation und Betrieb
Nichtbeachtung kann zu Lebens-, Verbrennungs- und Brandgefahr führen!

Produkt nicht verändern oder modifizieren.
 Bei Verdacht einer Fehlfunktion oder Beschädigung außer Betrieb nehmen und Händler oder Elektrofachkraft kontaktieren.
 Weitere Sicherheitshinweise = **⚠**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Leuchte für Notbeleuchtung im Dauer- oder Bereitschaftsbetrieb.
 Nur auf normal oder nicht entflammaren Flächen betreiben.
 Keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung aussetzen.
 Nur entsprechend der angegebenen IP Schutzart installieren und betreiben.

IP65: Schutz gegen Eindringen von Staub - Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen

Lichtquelle

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihre Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

⚠: Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags.

Pflege

⚠ Produkt spannungsfrei schalten und abkühlen lassen.

Regelmäßig mit leicht angefeuchtetem (Wasser) Tuch nur äußerlich reinigen.

Montage

⚠ Stromversorgung / Anschlussleitung spannungsfrei schalten!

Nur beschriebenes Zubehör verwenden.

Nur geeignetes Montagematerial verwenden.

Montieren wie in Abbildung dargestellt.

Batterie verbinden (vor dem elektrischen Anschluß!).

Betriebsmodi einstellen (Abb. C) (vor dem elektrischen Anschluß!).

Dauerbetrieb (C1): Mit eingesetzter Brücke.

Bereitschaftsbetrieb (C2): Ohne eingesetzte Brücke

Elektrischer Anschluss

□ - Schutzklasse II (2) - Schutzisoliert - Anschluss ohne Schutzleiter.

Flexible Adern mit geeigneten Aderendhülsen versehen!

Außenleiter → Klemme L
 Neutralleiter → Klemme N

Inbetriebnahme

Nach dem Anschluss benötigt die Batterie der Leuchte eine Ladezeit von 24 Stunden.

Test Funktionen

Automatische Test Funktionen

Nach der Inbetriebnahme und der Ladezeit von 24 Stunden wird ein

Dauertest von 3 Stunden durchgeführt.

Alle 28 Tage: Funktionstest 2 Minuten

Alle 52 Wochen: Dauertest 3 Stunden

Alle Test Funktionen sind Voreinstellungen und müssen nicht angepaßt werden!

Manuelle Test Funktion

Testtaste (A)	Status-LED (B)	Status
1 Sekunde drücken	Aus	Notfallmodus für 1 Sekunde
5 Sekunden drücken	Langsames Blinken	Funktionstest für 30 Sekunden
7 Sekunden drücken	Schnelles Blinken	Dauertest für 3 Stunden
10 Sekunden drücken		Beenden des Dauertests

Die Status LED (B) zeigt folgende Zustände an:

Status-LED	Status
Dauerhaft grün	System ok - Batterie Ladung
Langsames Blinken grün	Funktionstest (2 min.)
Schnelles Blinken grün	Dauertest (3h)
1x Blinken rot	Batteriefehler
2x Blinken rot	Lampenfehler
3x Blinken rot	Dauertestfehler

Austauschen der Batterie(n)

Das Produkt enthält eine aufladbare Batterie des Typs: IFR 18650, LiFePO4, 3,2V, 1800mAh (SLV 1010988)

Wenn nach vollständiger Ladung der Batterie die vorgeschriebene Bemessungsbetriebsdauer von (3h) nicht erreicht wird, muß die Batterie sofort ausgetauscht werden.

Stecker der Batterie ziehen.

Batterie(n) entfernen und neue Batterie(n) einsetzen.

Stecker einstecken.

⚠ Sicheren Halt und ordnungsgemäße Funktion prüfen!

EN Operation Manual

Emergency light

1010505

Technical data

Switching mode: continuous and standby switching

Rated operating time: 3 hours.

Protection class: II

Protection class: IP65

Ambient temperature (ta): 0°C - +45°C

Batteries: LiFePO4, 3,2V, 1800mAh

Detection range: 24 m

Read manual carefully and keep for further use!

⚠ Safety advices for installation and operation.

Disregard may lead to danger of life, burning or fire!

Do not alter or modify the product.

Take out of service when suspecting a defect or malfunction and contact your dealer or a qualified electrician.

Additional safety advices = **⚠**

Use as directed

Lamp for permanent or standby emergency lighting.

Operate only on normal or not inflammable surfaces.

Do not strain mechanically or expose to strong dirt contamination.

Only install and operate in accordance with the specified IP protection class.

IP65: Protection against dust (dust-tight) - Protection against jetted water from all directions.

Light Source

The light source of this luminaire is not replaceable. In case that the light source must be replaced (e.g. at the end of its lifetime) the whole luminaire needs to be replaced.

⚠: Caution, danger of electric shock.

Care

⚠ Disconnect product from mains and let it cool down.

Clean external surfaces regularly with a slightly moistened (water) cloth.

Installation

⚠ Switch off mains / fixed connection cable!

Use only described accessories.

Use only suitable fastening materials.

Install as shown in the figure.

Connect the battery (before electrical connection!).

Set the operating modes (Fig. C) (before electrical connection!).

Continuous operation (C1): with bridge in use.

Standby mode (C2): without using bridge

Electrical connection

□ - Safety class II (2) - Safety insulated - Connection without protective conductor.

Equip flexible wire ends with suitable wire ferrules!

Live conductor → Terminal L

Neutral conductor → Terminal N

Commissioning

After connection, the light battery requires a charging time of 24 hours.

Test functions

Automatic test functions

After commissioning and a charging time of 24 hours, an endurance test is carried out for 3 hours.

Every 28 days: function test 2 minutes

Every 52 weeks: endurance test 3 hours

All test functions are default settings and do not need to be adjusted!

Manual test function

Test button (A)	Status-LED (B)	Status
Press for 1 second	Off	Emergency mode for 1 second
Press for 5 seconds	Slow flashing	Function test for 30 seconds
Press for 7 seconds	Fast flashing	Endurance test for 3 hours
Press for 10 seconds		Ending the endurance test

The status LED (B) indicates the following states:

Status-LED	Status
Permanently green	System ok - battery charging
Slow flashing green	Function test (2 min.)
Fast flashing green	Endurance test (3h)
1x red flash	Battery fault
2x red flashes	Lamp fault
3x red flashes	Continuous test error

Replacing the battery(ies)

The product contains a rechargeable battery of the type: IFR 18650, LiFePO4, 3,2V, 1800mAh (SLV 1010988)

If the specified nominal operating time (3 hours) is not reached after the battery is fully charged, the battery must be replaced immediately.

Unplug the battery.

Remove battery(ies) and insert new battery(ies).

Insert the plug.

⚠ Check secure fixation and proper function!

FR Mode d'emploi

Éclairage de secours

1010505

Caractéristiques techniques

Type de circuit : permanent ou en veille

Durée de fonctionnement nominale : 3 heures

Classe de protection : II

Indice de protection : IP65

Température ambiante (ta) :: 0°C - +45°C

Batterie : LiFePO4, 3,2 V, 1800 mAh

Portée de détection : 24 m

Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr !

⚠️ Consignes de sécurité pour l'installation et l'utilisation
Le non-respect peut entraîner un risque de mort, de brûlures et d'incendie !

Ne pas modifier ni altérer le produit.

En cas de soupçon de dysfonctionnement ou de dommage, arrêter l'appareil et contacter le revendeur ou un électricien qualifié.

Consignes de sécurité complémentaires = ⚠️

Utilisation conforme

Lampe pour éclairage de secours en mode permanent ou veille.

Utiliser uniquement sur des surfaces normales ou ininflammables.

Ne pas exposer à de fortes contraintes mécaniques ou à une saleté importante.

Installer et utiliser uniquement en fonction du type de protection IP indiqué.

IP65: Protection contre la pénétration de poussière - Protection contre jets d'eau provenant de toutes les directions.

Source lumineuse

La source lumineuse de ce luminaire ne peut pas être remplacée. Si la source lumineuse doit être remplacée (par ex. à la fin de sa durée de vie), tout le luminaire devra être remplacé.

⚠️ : Attention, risque de choc électrique.

Entretien

⚠️ Mettre le produit hors tension et laisser refroidir.

Nettoyer régulièrement, la partie extérieure seulement, avec un chiffon légèrement humidifié (à l'eau).

Montage

⚠️ Mettre l'alimentation/le câble de raccordement hors tension !

Utiliser uniquement les accessoires décrits.

Utiliser uniquement le matériel de montage approprié.

Montage comme indiqué sur l'illustration.

Raccorder la batterie (avant le branchement électrique !).

Régler les modes de fonctionnement (Fig. C) (avant le branchement électrique !).

Fonctionnement continu (C1) : avec pont inséré.

Mode veille (C2) : sans pont inséré

Raccordement électrique

☐ - Classe de protection II (2) - Double isolation - Branchement sans câble de terre.

Placer des embouts adaptés sur les fils souples !

- Conducteur extérieur → Borne L
- Conducteur neutre → Borne N

Mise en service

Après le raccordement, la batterie nécessite un temps de charge de 24 heures.

Fonctions de test

Fonctions de test automatiques

Après la mise en service et le temps de charge de 24 heures, un test d'endurance de 3 heures est effectué.

Tous les 28 jours : test de fonctionnement de 2 minutes

Toutes les 52 semaines : test d'endurance de 3 heures

Toutes les fonctions de test sont préprogrammées et ne doivent pas être modifiées !

Fonction de test manuelle

Bouton de test (A)	LED d'état (B)	État
Appuyer pendant 1 seconde	Éteint	Mode d'urgence pour 1 seconde
Appuyer pendant 5 secondes	Clignotement lent	Test de fonctionnement pendant 30 secondes
Appuyer pendant 7 secondes	Clignotement rapide	Test d'endurance pendant 3 heures
Appuyer pendant 10 secondes		Arrêt du test d'endurance

La LED d'état (B) indique les états suivants :

LED d'état	État
Verte en permanence	Système ok - Chargement de la batterie
Clignotement lent vert	Test de fonctionnement (2 min.)
Clignotement rapide vert	Test d'endurance (3 h)
1x clignotement rouge	Erreur de batterie
2x clignotement rouge	Erreur de lampe
3x clignotement rouge	Erreur de test d'endurance

Remplacement de la (des) batterie(s)

Le produit contient une batterie rechargeable de type : IFR 18650, LiFePO4, 3,2 V, 1800 mAh (SLV 1010988)

Si, après une charge complète de la batterie, la durée de fonctionnement nominale prescrite (3h) n'est pas atteinte, la batterie doit être remplacée immédiatement.

Débrancher la fiche de la batterie.

Retirer la/les batterie(s) et insérer une/des batterie(s) neuve(s).

Rebrancher la fiche.

⚠️ Vérifier le bon maintien et le bon fonctionnement !

ES Manual de instrucciones
Luz de emergencia
1010505

Datos técnicos

Tipo de conexión: funcionamiento permanente y en modo de espera

Duración nominal de funcionamiento: 3 horas

Clase de protección: II

Tipo de protección: IP65

Temperatura ambiente (ta): 0°C - +45°C

Batería: LiFePO4, 3.2V, 1800mAh

Distancia de reconocimiento: 24 m

¡Leer atentamente las instrucciones y guardarlas!

⚠️ Instrucciones de seguridad para instalación y funcionamiento

¡En caso de omisión, subyace peligro de quemaduras, incendio y lesiones mortales!

Ni modificar ni transformar el producto.

En caso de sospechar mal funcionamiento, daños o deterioro, poner fuera de servicio y avisar al distribuidor o a un técnico electricista.

Otras instrucciones de seguridad = ⚠️

Utilización acorde a lo previsto

Luminaria para iluminación de emergencia en funcionamiento permanente o en modo de espera

Operar exclusivamente sobre superficies normales o no inflamables.

No exponer a fuerte esfuerzo mecánico ni a gran suciedad.

Instálelo y utilícelo únicamente de acuerdo con la clase de protección IP especificada.

IP65: Protección contra la penetración de polvo - Protección contra chorros de agua procedentes de todas las direcciones.

Fuente luminosa

El foco luminoso de esta lámpara no es reemplazable. Si tiene que sustituir el foco (p.ej. terminada su vida útil) debe reemplazar la lámpara completa.

⚠️ ¡Atención! Peligro de descarga eléctrica!

Cuidados

⚠️ Desconectar tensión del producto y esperar a que se enfríe.

Limpiar regularmente solo el exterior con un paño húmedo (agua).

Montaje

⚠️ ¡Desconectar la tensión de la alimentación de corriente/del cable de conexión!

Utilizar exclusivamente el accesorio descrito.

Utilizar exclusivamente el material de montaje adecuado.

Montar tal y como indica la ilustración.

Conectar la batería (¡antes de la conexión eléctrica!)

Configurar el modo de funcionamiento (fig. C) (antes de la conexión eléctrica!)

Funcionamiento permanente (C1): con puente instalado

Funcionamiento en modo de espera (C2): sin puente instalado

Conexión eléctrica

☐ - Clase de protección II (2) - Aislamiento de protección - Conexión sin toma de tierra.

¡Dotar los hilos flexibles con punteras terminales adecuadas!

- Conductor externo → borne L
- Conductor neutro → borne N

Puesta en funcionamiento

Después de la conexión, la batería de la luminaria necesita un tiempo de carga de 24 horas.

Funciones de prueba

Funciones de prueba automáticas

Después de la puesta en marcha y del tiempo de carga de 24 horas, se realiza una prueba continua de 3 horas.

Cada 28 días: prueba de funcionamiento de 2 minutos

Cada 52 semanas: prueba continua de 3 horas

¡Todas las funciones de prueba están preconfiguradas y no necesitan ajustes!

Función de prueba manual

Botón de prueba (A)	LED de estado (B)	Estado
Presionar durante un segundo	Apagado	Modo de emergencia durante 1 segundo
Pulsar 5 segundos	Parpadeo lento	Prueba de funcionamiento durante 30 segundos
Presionar 7 segundos	Parpadeo rápido	Prueba continua durante 3 horas
Presionar 10 segundos		Finalización de la prueba continua

El LED de estado (B) visualiza los siguientes estados:

LED de estado	Estado
Verde continuo	Sistema correcto - batería cargando

Parpadeo verde lento	Prueba de funcionamiento (2 min.)
Parpadeo verde rápido	Prueba continua (3 h)
1 parpadeo rojo	Error de batería
2 parpadeos rojos	Error de lámpara
3 parpadeos rojos	Error en prueba continua

Sustitución de la(s) batería(s)

El producto contiene una batería recargable del tipo: IFR 18650, LiFePO4, 3.2V, 1800mAh (SLV 1010988).

Si, después de una carga completa, la batería no alcanza la duración nominal de 3 horas, esta deberá sustituirse inmediatamente.

Desconecte el conector de la batería.

Extraiga la(s) batería(s) y coloque batería(s) nueva(s).

Introduzca el conector.

⚠️ ¡Revisar el buen soporte y correcto funcionamiento!

IT Istruzioni per l'uso
Luce d'emergenza
1010505

Dati tecnici

Tipo di accensione: accensione permanente e accensione automatica

Durata funzionamento misurata: 3 ore

Classe di protezione: II

Tipo di protezione: IP65

Temperatura ambiente (ta): 0°C - +45°C

Batteria: LiFePO4, 3.2V, 1800mAh

Portata di rilevamento: 24 m

Leggere e conservare attentamente le istruzioni!

⚠️ Avvertenze di sicurezza per installazione ed esercizio

In caso di mancata osservanza sussiste il rischio di morte, combustione e incendio!

Non alterare né modificare il prodotto.

In caso di sospetto di malfunzionamento o danneggiamento, mettere fuori servizio e contattare il rivenditore o un elettricista.

Altre avvertenze di sicurezza = ⚠️

Utilizzo conforme

Lampada per illuminazione d'emergenza permanente o automatica.

Azionare soltanto su superfici normali o non infiammabili.

Non esporre a forti sollecitazioni meccaniche o a sporcizia intensa.

Installare e utilizzare solo in conformità alla classe di protezione IP specificata.

IP65: Protezione contro la penetrazione di polvere - Protezione contro getti d'acqua da tutte le direzioni.

Sorgente luminosa

Non è possibile sostituire la sorgente luminosa di questa lampada.

Qualora si debba sostituire la sorgente luminosa (ad es. al termine della sua durata di funzionamento), è necessario sostituire l'intera lampada.

⚠️: Attenzione, pericolo di folgorazione.

Cura

⚠️ Scollegare il prodotto e farlo raffreddare.

Pulire solo esternamente a intervalli regolari con un panno leggermente imbibito di acqua.

Montaggio

⚠️ Eliminare l'alimentazione elettrica / scollegare il cavo di collegamento. Usare solo gli accessori descritti.


Usare solo materiale adatto per il montaggio.

Montare come illustrato in figura.
Collegare la batteria (prima del collegamento elettrico!).

Regolare le modalità di esercizio (fig. C) (prima del collegamento elettrico).

Funzionamento continuo (C1): con ponte inserito.
Funzionamento automatico (C2): senza ponte inserito

Collegamento elettrico

 - Classe di protezione II (2) - isolamento di protezione - collegamento senza cavo di terra.

Utilizzare puntalini adeguati sulle estremità dei cavi elettrici!

Cavo esterno → Morsetto L
Cavo neutro → Morsetto N

Messa in funzione

Dopo il collegamento, la lampada ha bisogno di un tempo di carica di 24 ore.

Funzioni test

Funzioni test automatiche

Dopo la messa in funzione e il tempo di carica di 24 ore viene eseguito un test continuo di 3 ore.

Ogni 28 giorni: test di funzionamento 2 minuti

Ogni 52 settimane: test di durata 3 ore

Tutte le funzioni di test sono preimpostate e non vanno modificate!

Funzione test manuale

Tasto test (A)	LED di stato (B)	Stato
Premere 1 secondo	Off	Modalità emergenza per 1 secondo
Premere 5 secondi	Lampeggio lento	Test di funzionamento per 30 secondi
Premere 7 secondi	Lampeggio rapido	Test di durata per 3 ore
Premere per 10 secondi		Fine del test di durata

Il LED di stato (B) indica i seguenti stati:

LED di stato	Stato
Verde fisso	Sistema ok - Carica della batteria
Verde lampeggiante lento	Test di funzionamento (2 min.)
Verde lampeggiante rapido	Test di durata (3h)
1x lampeggio rosso	Guasto alla batteria
2x lampeggio rosso	Guasto alla lampada
3x lampeggio rosso	Errore test di durata

Sostituzione della/e batteria/e

Il prodotto contiene una batteria ricaricabile di tipo: IFR 18650, LiFePO₄, 3,2V, 1800mAh (SLV 1010988)

Se dopo una carica completa della batteria non viene raggiunta la durata di esercizio misurata di (3h), la batteria va subito sostituita.

Staccare il connettore della batteria.

Rimuovere la/e batteria/e e inserire la/e batteria/e nuova/e.

Inserire il connettore.


 Controllare la tenuta sicura e il funzionamento corretto!

NL Gebruiksaanwijzing Noodverlichting 1010505

Technische gegevens

Schakelmethode: Permanente en standby-schakeling
Nominale bedrijfsduur: 3 uur
Beschermingsklasse: II
Beschermingstype: IP65
Omgevingstemperatuur (ta): 0°C - +45°C
Accu: LiFePO₄, 3,2V, 1800mAh
Herkenningafstand: 24 m


Handleiding zorgvuldig lezen en bewaren!

 **Veiligheidsinstructies voor installatie en gebruik**

Niet-naleving kan levens-, verbrandings- en brandgevaar tot gevolg hebben!

Product niet wijzigen of aanpassen.

Bij het vermoeden van een defect of beschadiging niet meer gebruiken en contact opnemen met verkooppunt of elektricien.

Overige veiligheidsinstructies = 

Beoogd gebruik

Lamp voor noodverlichting in permanente of standby-modus.

Alleen op normaal of niet-ontvlambare oppervlakken toepassen.


Niet blootstellen aan hoge mechanische belastingen of sterke vervuiling.

Installeer en gebruik alleen in overeenstemming met de opgegeven IP-beschermingsklasse.

IP65: Bescherming tegen het indringen van stof - Bescherming tegen straalwater uit alle richtingen.

Lichtbron

De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Indien de lichtbron moet worden vervangen (bijv. aan het einde van de levensduur), dient de complete lamp te worden vervangen.

 Voorzichtig, gevaar voor een elektrische schok.

Verzorging

 Product spanningsvrij maken en laten afkoelen.

Regelmatig met iets vochtige (water) doek alleen aan de buitenkant reinigen.

Montage

 Stroomtoevoer / aansluitkabel spanningsvrij maken!

Uitsluitend de beschreven accessoires gebruiken.

Uitsluitend geschikt montage materiaal gebruiken.

Monteren zoals op de afbeelding is weergegeven.

Accu aansluiten (vóór de elektrische aansluiting!).

Bedrijfsmodussen instellen

(afb. C) (vóór de elektrische aansluiting!).

Permanente modus (C1): met gebruik van de brug.

Standby-modus (C1): zonder gebruik van de brug.

Elektrische Aansluiting

 - Veiligheidsklasse II (2) - dubbelgeïsoleerd - aansluiting zonder aarddraad.

Flexibele draden voorzien van geschikte adereindhulzen!

Fasedraad → klem L

Nuldraad → klem N

In bedrijf stellen

Na het aansluiten heeft de accu van de lamp een laadtijd van 24 uur nodig.

Testfuncties

Automatische testfuncties

Na het in bedrijf stellen en de laadtijd van 24 uur wordt een duurtest van 3 uur uitgevoerd.

Om de 28 dagen: functietest 2 minuten

Om de 52 weken: duurtest 3 uur

Alle testfuncties zijn vooraf ingesteld en mogen niet worden aangepast!

Handmatige testfunctie

Test-toets (A)	Status-LED (B)	Status
1 seconde ingedrukt houden	Uit	Modus voor noodgevallen voor 1 seconde
5 seconden ingedrukt houden	Langzaam knipperen	Functietest voor 30 seconden
7 seconden ingedrukt houden	Snel knipperen	Duurtest voor 3 uur
10 seconden ingedrukt houden		Duurtests beëindigen

De status-LED (B) geeft de volgende indicaties:

Status-LED	Status
Permanent groen	Systeem OK - accu lading
Langzaam groen knipperen	Functietest (2 min.)
Snel groen knipperen	Duurtest (3 uur)
1x rood knipperen	Accustoring
2x knipperen rood	Lampstoring
3x knipperen rood	Storing in duurtest

Accu('s) vervangen

Het product bevat een oplaadbare accu van het type: IFR 18650,


LiFePO₄, 3,2V, 1800mAh (SLV 1010988)

Als na het volledig laden van de accu niet de voorgeschreven nominale bedrijfsduur van (3 uur) bereikt is, moet de accu sofort onmiddellijk worden vervangen.

Neem de stekker uit de accu.

Verwijder de accu('s) en plaats de nieuwe accu('s).

Sluit de stekker weer aan.

 Controleren op stevige bevestiging en correcte werking!

DA Driftsvejledning Nødlys 1010505

Tekniske data

Driftsmåde: Uafbrudt drift og standby-tilstand

Nominel driftstid: 3 timer

Beskyttelsesklasse: II


Beskyttelsestype: IP65

Omgivende temperatur (ta): 0°C - +45°C

Batteri: LiFePO₄, 3,2 V, 1800 mAh


Genkendelsesafstand: 24 m

Læs vejledningen grundigt og opbevar den!

 **Sikkerhedshenvisninger vedrørende installation og brug**
Manglende overholdelse kan resultere i livsfare, forbrændinger og brand!

Der må ikke foretages ændringer eller modifikationer af produktet.

Ved mistanke om fejlfunktion eller beskadigelse skal produktet tages ud af drift. Kontakt så forhandleren eller en el-installatør.

Yderligere sikkerhedshenvisninger = 

Tilsigtet anvendelse

Lys til nødbelysning i uafbrudt drift eller standby-tilstand.

Må kun anvendes på normalt eller ikke antændelige flader.

Må ikke udsættes for kraftige mekaniske belastninger eller stærk forurening.

Installer og betjen kun i overensstemmelse med den angivne IP-beskyttelsesklasse.

IP65: Beskyttelse mod indtrængning af støv - Beskyttelse mod strålevand fra alle retninger.

Lyskilde

Denne lampes lyskilde kan ikke erstattes. Såfremt lyskilden skal erstattes (f.eks. i slutningen af dens levetid), så skal den komplette lampe erstattes.

 Forsigtig; fare for elektrisk stød.

Pleje

 Afbryd spændingsforsyningen til produktet og lad den køle af.

Rens regelmæssigt og kun på ydersiden med en let fugtet klud (vand).

Montage

 Strømforsyningen / tilslutningsledningen skal gøres spændingsfrit!

Anvend kun det beskrevne tilbehør.

Anvend kun egnet montage materiale.

Monteres som vist på billedet.

Forbind batteriet (før den elektriske tilslutning!).


Indstil driftsmoduser

(bill. C) (før den elektriske tilslutning!).

Uafbrudt drift (C1): Med indsat overlusning.

Standby-tilstand (C2): Uden indsat overlusning

Elektrisk forbindelse

 - Beskyttelsesklasse II (2) - beskyttelsesisoleret - tilslutning uden beskyttelsesleder.

Flexibele kabler skal forsynes med egnede kabelendemuffer!

Yderleder → Klemme L

Neutrallerleder → Klemme N

Idriftsættelse

Efter tilslutningen skal lysets batteri oplades i 24 timer.

Testfunktioner

Automatiske testfunktioner

Efter idriftsættelsen og 24 timers opladning gennemføres der en 3-timers driftstidstest.

Hver 28. dag: 2-minutters funktionstest

Hver 52. uge: 3-timers driftstidstest

Alle testfunktioner er forindstillinger, som ikke skal tilpasses!

Manuel testfunktion

Testknap (A)	Status-LED (B)	Status
Tryk 1 sekund	Slukket	Nødmodus i 1 sekund
Tryk 5 sekunder	Langsom blinke	30-sekunders funktionstest
Tryk 7 sekunder	Hurtig blinke	3-timers driftstidstest

Tryk 10 sekunder		Afslutning af driftstidstest
------------------	--	------------------------------

Status LED (B) angiver følgende tilstande:

Status-LED	Status
Uafbrudt grøn	System ok - Batteriopladning
Langsom blinken grøn	Funktionstest (2 min.)
Hurtig blinken grøn	Driftstidstest (3h)
1x rød blink	Batterifejl
2x rød blink	Fejl i lampe
3x rød blink	Fejl ved driftstidstest

Udskiftning af batteri(er)

Produktet indeholder et opladeligt batteri af typen: IFR 18650, LiFePO₄, 3,2 V, 1800 mAh (SLV 1010988)

Hvis den påkrævede nominelle driftstid (3h) ikke er nået efter fuldstændig opladning af batteriet, skal batteriet straks udskiftes.

Træk i batteriets stik.

Fjern batteriet/batterierne, og sæt nyt batteri/nye batterier i.

Sæt stikket i.

Kontroller med hensyn til sikker fastgøring og korrekt funktion!

PL

Instrukcja obsługi Oprawa awaryjna 1010505

Dane techniczne

Rodzaj łączenia:	łączenie ciągłe i gotowości
Nominalny czas pracy:	3 godz.
Klasa ochrony:	II
Stopień ochrony:	IP65
Temperatura otoczenia (ta):	0°C - +45°C
Akumulator:	LiFePO ₄ , 3,2 V, 1800 mAh
Zasięg wykrywania:	24 m

Instrukcję należy dokładnie przeczytać i ją zachować!

Zasady bezpiecznej instalacji i eksploatacji

Brak przestrzegania zasad może powodować zagrożenie życia, prowadzić do powstania poparzeń i pożaru!

Nie wolno dokonywać zmian ani modyfikacji produktu.

W przypadku podejrzenia wadliwego działania lub uszkodzenia wyłączyć i skontaktować się ze sprzedawcą lub uprawnionym elektrykiem.

Dalsze zasady bezpieczeństwa =

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Lampa oświetlenia awaryjnego w trybie ciągłym lub w trybie gotowości.

Używać wyłącznie na normalnie palnych lub niepalnych powierzchniach.

Nie poddawać silnym obciążeniom mechanicznym ani nie narażać na mocne zabrudzenie.

Instalować i obsługiwać wyłącznie zgodnie z określonym stopniem ochrony IP.

IP65: Całkowita ochrona przed kurzem - Ochrona przed strumieniami wody ze wszystkich kierunków.

Źródło światła

Źródła światła tej lampy nie można wymieniać. Jeśli trzeba wymienić źródło światła (np. na koniec jego żywotności), to należy wymienić kompletną lampę.

Przestroga, niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Dbalność

Odłączyć produkt od napięcia i pozostawić do ostygnięcia.

Czyścić regularnie tylko z zewnątrz przy użyciu lekko zwilżonego (wodą) ręcznika.

Montaż

Należy odłączyć zasilanie / przewód przyłączeniowy od napięcia!

Korzystać wyłącznie z opisanych akcesoriów.

Korzystać wyłącznie z odpowiednich materiałów montażowych.

Montować zgodnie z rysunkiem.

Podłączyć akumulator (przed podłączeniem elektrycznym!).

Ustawić tryby pracy (rys. C) (przed podłączeniem elektrycznym!).

Tryb ciągły (C1): z złożoną zworką.

Tryb gotowości (C2): bez włożonej zworki

Przyłączenie elektryczne

- Klasa ochronności II (2) - izolacja ochronna - podłączenie bez przewodu ochronnego.

Elastyczne żyły zabezpieczyć przy pomocy odpowiednich końcówek!

Przewód zewnętrzny → zacisk L

Przewód neutralny → zacisk N

Uruchamianie

Po podłączeniu akumulator lampy wymaga ładowania przez 24 godziny.

Test funkcji

Automatyczny test funkcji

Po uruchomieniu lub czasie ładowania wynoszącym 24 godziny następuje

test ciągły trwający 3 godziny.

Co 28 dni: test działania trwający 2 minuty

Co 52 tygodnie: test ciągły trwający 3 godziny

Wszystkie funkcje testowe są wstępnie ustawione i nie trzeba ich dopasowywać!

Ręczny test funkcji

Przycisk testowy (A)	Dioda LED statusu (B)	Status
Nacisnąć przez 1 sekundę	Wył.	Tryb awaryjny przez 1 sekundę
Nacisnąć przez 5 sekund	Powolne miganie	Test działania przez 30 sekund
Nacisnąć przez 7 sekund	Szybkie miganie	Test ciągły przez 3 godziny
Nacisnąć przez 10 sekund		Kończenie testu ciągłego

Dioda LED statusu (B) wskazuje następujące stany:

Dioda LED statusu	Status
Zielona ciągła	System OK – ładowanie akumulatora
Zielona migająca powoli	Test funkcji (2 min)
Zielona migająca szybko	Test ciągły (3 godz.)
1x mignięcie na czerwono	Błąd akumulatora
2x mignięcie na czerwono	Błąd lampy
3x mignięcie na czerwono	Błąd testu ciągłego

Wymienić akumulator(y)

Produkt zawiera akumulator typu: IFR 18650, LiFePO₄, 3,2 V, 1800 mAh (SLV 1010988)

Jeśli po pełnym naładowaniu akumulatora nie zostanie osiągnięty określony nominalny czas pracy (3 godz.), akumulator należy natychmiast wymienić.

Wyciągnąć wtyczkę akumulatora.

Wyjąć akumulator(y) i włożyć nowy(-e) akumulator(y).

Podłączyć wtyczkę.

Sprawdź bezpieczne mocowanie i prawidłowe działanie!

RU

Инструкция по эксплуатации Светильник аварийного освещения 1010505

Технические характеристики

Тип включения:	постоянный и непостоянный
Номинальная длительность работы:	3 ч
Класс защиты:	II
Степень защиты:	IP65
Температура окружающей среды (та):	0°C - +45°C
Аккумулятор:	LiFePO ₄ , 3,2 В, 1800 мАч
Дальность распознавания:	24 м

Внимательно прочитать и сохранить инструкцию!

Указания по безопасности при установке и эксплуатации
Несоблюдение указаний может представлять угрозу для жизни, создавать угрозу ожогов и пожара!

Не выполнять изменений или модификаций в продукте.

При подозрении на неправильное функционирование или повреждение выключить продукт и проконсультироваться с торговым предприятием или специалистом-электриком.

Дополнительные указания по безопасности =

Предполагаемое использование

Светильник аварийного освещения в постоянном или непостоянном режиме.

Эксплуатировать только на нормальных или негорючих поверхностях.

Не подвергать сильным механическим нагрузкам или сильному загрязнению.

Устанавливайте и эксплуатируйте только в соответствии с указанным классом защиты IP.

IP65: защита от проникновения пыли - защита от водяных струй, падающих под любым углом.

Источник света

Источник света данного светильника не подлежит замене. Если источник света должен быть заменен (например, по окончании эксплуатационного срока), необходимо заменить весь светильник.

: Осторожно: опасность удара током.

Уход

Отключить питание продукта и дать ему остыть.

Регулярно чистить только снаружи слегка увлажненной (вода) салфеткой.

Монтаж

Выключить электропитание / снять напряжение с соединительного кабеля.

Использовать только описанные аксессуары.

Применять только подходящий монтажный материал.

Монтировать, как показано на рисунке.

Подключите аккумулятор (до электрического подключения!).

Настройте режимы работы (рис. C) (до электрического подключения!).

Постоянный режим (C1): со вставленной перемычкой.

Непостоянный режим (C2): без вставленной перемычки

Электрическое подключение

- Класс защиты II (2) - с защитной изоляцией- подключение без защитного провода.

Установить на гибкие провода подходящие кабельные наконечники!

Внешний проводка → клемма L

Нейтральный провод → клемма N

Ввод в эксплуатацию

После подключения аккумулятора светильника необходимо 24 часа для зарядки.

Проверка функций

Автоматическая проверка функций

После ввода в эксплуатацию и зарядки в течение 24 часов будет выполнен длительный тест.

Каждые 28 дней: функциональный тест в течение 2 минут

Каждые 52 недели: длительный тест в течение 3 часов

Все тестируемые функции установлены по умолчанию и не требуют настройки!

Ручное тестирование функций

Кнопка тестирования (A)	Светодиод состояния (B)	Состояние
Удерживать 1 секунду	Выкл.	Аварийный режим в течение 1 секунды
Удерживать 5 секунд	Медленное мигание	Функциональный тест в течение 30 секунд
Удерживать 7 секунд	Быстрое мигание	Длительный тест в течение 3 часов
Удерживать 10 секунд		Завершение длительного теста

Светодиод состояния (B) показывает следующие состояния:

Светодиод состояния	Состояние
Непрерывно горит зеленым	Система в норме - аккумулятор заряжен
Медленно мигает зеленым	Функциональный тест (2 мин)
Быстрое мигание зеленым	Длительный тест (3 ч)
Однократное мигание красным	Неисправность аккумулятора
Двукратное мигание красным	Неисправность лампы
Трехкратное мигание красным	Ошибка длительного теста

Замена аккумулятора(ов)

В изделии установлен заряжаемый аккумулятор следующего типа: IFR 18650, LiFePO₄, 3,2 В, 1800 мАч (SLV 1010988)

Если после полной зарядки аккумулятора требуемое номинальное время работы (3 ч) не обеспечивается, аккумулятор необходимо немедленно заменить.

Извлеките штекер аккумулятора.

Извлеките аккумулятор(ы) и вставьте новый(е) аккумулятор(ы).

Вставьте штекер.

Проверить надежное крепление и надлежащее функционирование!

SV Bruksanvisning

Nödbelysning

1010505

Tekniska specifikationer

Kopplingstyp: Kontinuerlig drift och standby-läge
 Nominell drifttid: 3 timmar
 Skyddsklass: II
 Skyddstyp: IP65
 Omgivningstemperatur (ta): 0°C - +45°C
 Batteri: LiFePO4, 3,2V, 1800mAh
 Detektionsräckvidd: 24 m

Läs igenom och förvara anvisningarna noggrant!

⚠ Säkerhetsinformation för installation och drift

Det finns risk för livsfarliga skador, brännskador och brand om inte anvisningarna följs!

Produkten får inte ändras eller modifieras.

Vid misstanke om fel eller skador får produkten inte användas. Kontakta återförsäljaren eller en elektriker.

Ytterligare säkerhetsinformation = ⚠

Avsedd användning

Amatur för nödbelysning i kontinuerlig drift eller standby-läge.

Använd endast på normalt eller icke antändliga ytor.

Utsätt inte för kraftig mekanisk belastning eller kraftig nedsmutsning.

Installera och använd endast i enlighet med den angivna IP-skyddsklassen.

IP65: Skydd mot inträngande damm - Spolskydd ifrån alla riktningar.

Ljuskälla

Denna lampas ljuskälla kan inte bytas ut. Om ljuskällan behöver bytas ut (t.ex. efter utgång av dess livslängd), måste hela lampan bytas ut.

⚠: Observera! Risk för elektriska stötar!

Skötsel

⚠ Koppla produkten spänningsfri och låt den svalna.

Rengör regelbundet med en något fuktad trasa (vatten).

Montage

⚠ Koppla strömförsörjningen / anslutningskabeln spänningsfri!

Använd endast de tillbehör som anges.

Använd endast lämpligt monteringsmaterial.

Montera enligt bilden.

Anslut batteriet (innan elsystemet ansluts!).

Ställ in driftlägena (bild C) (innan elsystemet ansluts!).

Kontinuerlig drift (C1): Med bygel monterad.

Standby-läge (C2): Utan bygel monterad

Elektrisk anslutning

☐ - Skyddsklass II (2) - Skyddsisolerad - Anslutning utan jordledare.

Förse flexibla ledare med lämpliga ändhylsor!

Ytterledare → klämma L

Neutralledare → klämma N

Idrifttagning

Efter anslutning kräver armaturens batteri en laddningstid på 24 timmar.

Testfunktioner

Automatiska testfunktioner

Efter idrifttagning och laddningstiden på 24 timmar utförs ett långtidstest på 3 timmar.

Var 28:e dag: Funktionstest 2 minuter

Var 52:e vecka: Långtidstest 3 timmar

Alla testfunktioner är förinställda och behöver inte justeras!

Manuell testfunktion

Testknapp (A)	Status-LED (B)	Status
Tryck i 1 sekund	Av	Nödläge i 1 sekund
Tryck i 5 sekunder	Långsamt blinkande	Funktionstest i 30 sekunder
Tryck i 7 sekunder	Snabbt blinkande	Långtidstest i 3 timmar
Tryck i 10 sekunder		Slut på långtidstest

Status-LED (B) indikerar följande tillstånd:

Status-LED	Status
Fast grönt sken	System OK - Batteriladdning
Långsamt blinkande grönt	Funktionstest (2 min.)
Snabbt blinkande grönt	Långtidstest (3 h)
1x blinkande rött	Batterifel
2x blinkande rött	Lampfel
3x blinkande rött	Fel vid långtidstest

Byte av batteri(er)

Produkten innehåller ett uppladdningsbart batteri av typen: IFR 18650, LiFePO4, 3.2V, 1800mAh (SLV 1010988)

Om den angivna driftstiden på 3 timmar inte uppnås efter full laddning måste batteriet bytas ut omedelbart.

Koppla bort kontakten från batteriet.

Ta ut batteriet/batterierna och sätt i det/de nya batteriet/batterierna.

Sätt i kontakten.

⚠ Kontrollera att allt sitter fast ordentligt och fungerar!

TR Kullanma kılavuzu

Acil Durum İşığı

1010505

Teknik Özellikler

Anahtarlarma Türü: Bakımlı ve Bakımsız

Anma Çalışma Süresi: 3 saat

Koruma Sınıfı: II

Koruma Türü: IP65

Ortam Sıcaklığı (ta): 0°C - +45°C

Pil: LiFePO4, 3,2V, 1800mAh

Görüntüleme Mesafesi: 24 m

Kılavuzu dikkatle okuyun ve saklayın!

⚠ Kurulum ve işletim için güvenlik uyarıları

Uyarılara uymama ölüm, yanma ve yangın tehlikesine yol açabilir!

Üründe değiştirme veya yeniden uyarılama işlemi yapmayın.

Hatalı çalışma şüphesinde veya bir hasar durumunda kapatın ve satıcıya veya bir elektriciye başvurun.

Diğer güvenlik uyarıları = ⚠

Amaca uygun kullanım

Sürekli çalışma veya bekleme modunda acil aydınlatma lambası.

Sadece normal veya yanıcı olmayan yüzeylerde kullanın.

Güçlü mekanik yüklerle veya güçlü kirlenmeye maruz bırakmayın.

Sadece belirtilen IP koruma sınıfına uygun olarak kurun ve çalıştırın.

IP65: Tozun nüfuz etmesine karşı koruma - Her yönden gelen püskürtme suyuna karşı koruma.

Işık kaynağı

Bu lambanın ışık kaynağı değiştirilemez. Işık kaynağının değiştirilmesi gerekiyorsa (örn. işletim ömrünün sona ermesinde), komple lamba değiştirilmelidir.

⚠: Dikkat, elektrik çarpması tehlikesi.

Bakım

⚠ Ürünü gerilimsiz hale getirin ve soğumaya bırakın.

Sadece hafifçe ıslatılmış (su ile) bir bezle düzenli olarak temizleyin.

Montaj

⚠ Güç kaynağını / bağlantı hattını gerilimsiz hale getirin.

Sadece açıklanan aksesuarları kullanın.

Sadece uygun montaj malzemelerini kullanın.

Montajı şekilde gösterildiği gibi yapın.

Bataryayı bağlayın (güç kaynağını bağlamadan önce!).

Çalışma modlarını ayarlayın (Şekil C) (güç kaynağını bağlamadan önce!).

Sürekli mod (C1): Jumper takılıyken.

Bekleme modu (C2): Jumper takılı olmadan

Elektrik bağlantısı

☐ - Koruma sınıfı II (2) - Koryuyucu yalıtım - Koryuyucu iletken olmadan bağlantı.

Esnek kabloları uygun kablo ucu kovanları ile donatın!

Dış iletken → Terminal L

Nötr iletken → Terminal N

Devreye alma

Bağlantıdan sonra, ışığın bataryasının 24 saatlik bir şarj süresine ihtiyacı vardır.

Test Fonksiyonları

Otomatik Test Fonksiyonları

Devreye alma ve 24 saatlik bir şarj süresinden sonra, 3 saatlik sürekli bir test gerçekleştirilir.

Her 28 günde bir: 2 dakikalık çalışma testi

Her 52 haftada bir: Sürekli test 3 saat

Tüm test fonksiyonları önceden ayarlanmıştır ve ayarlanması gerekmez!

Manuel test fonksiyonu

Test düğmesi (A)	Durum LED'i (B)	Durum
1 saniye basın	Kapalı	1 saniye boyunca acil durum modu
5 saniye boyunca basın	Yavaş yanıp sönme	30 saniye boyunca çalışma testi
7 saniye boyunca basın	Hızlı yanıp sönme	3 saat boyunca sürekli çalışma testi
10 saniye basın		Sürekli testi sonlandırma

Durum LED'i (B) aşağıdaki durumları gösterir:

Durum LED'i	Durum
Sabit yeşil	Sistem OK - Batarya şarj oluyor
Yavaş yanıp sönen yeşil	Çalışma testi (2 dak)
Hızlı yanıp sönen yeşil	Sürekli test (3 saat)
1x kırmızı yanıp söner	Batarya hatası
2x kırmızı yanıp söner	Lamba hatası
3x kırmızı yanıp söner	Sürekli test hatası

Batarya(ların) değiştirilmesi

Bu ürün, şu türde şarj edilebilir bir batarya içerir: IFR 18650, LiFePO4, 3,2 V, 1800 mAh (SLV 1010988).

Tam şarjdan sonra belirtilen çalışma süresine (3 saat) ulaşılamazsa, batarya derhal değiştirilmelidir.

Bataryayı çıkarın.

Bataryayı(ları) çıkarın ve yeni batarya takın.

Fişi prize takın.

⚠ Güvenli tutuş ve düzgün çalışma için kontrol edin!

HU Használati utasítás

Vészvilágítás

1010505

Műszaki adatok

Áramköri típus: folyamatos és készenléti kapcsolás

Névleges üzemi idő: 3 óra.

Érintésvédelmi osztály: II

Védettségi fokozat: IP65

Környezeti hőmérséklet (ta): 0 °C - +45 °C

Akkumulátor: LiFePO4, 3,2 V, 1800 mAh

Felismerési tartomány: 24 m

Olvassa el figyelmesen és őrizze meg az utasítást!

⚠ A csatlakoztatásra és üzemeltetésre vonatkozó biztonsági utasítások

Figyelmen kívül hagyása élet-, égés- és tűzveszélyhez vezethet!

Ne változtassa meg vagy módosítsa a terméket.

Működési hiba vagy sérülés gyanúja esetén helyezze üzemen kívül, és vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy egy villamossági szakemberrel.

További biztonsági utasítások = ⚠

Rendeltetészerű használat

Folyamatos vagy készenléti üzemmódban működő vészvilágító lámpa.

Kizárólag normal vagy nem gyűlékony felületen üzemeltesse.

Ne tegye ki erős mechanikus igénybevételnek vagy erős szennyeződésnek.

Kizárólag a megadott IP védettségi osztálynak megfelelően telepítse és üzemeltesse.

IP65: Teljes mértékben védett por ellen - Kisnyomású vízsugár ellen védett minden irányból.

Fényforrás

A lámpatest fényforrásra nem cserélhető. Amennyiben a fényforrás cserére szorul (pl. élettartam végén), a teljes lámpatest cseréje szükséges.

⚠: Vigyázat! Áramütés veszély!

Ápolás

⚠ Feszültségmentesítse a terméket, és hagyja lehűlni.

Tisztítsa meg rendszeresen kívülről enyhén nedves (vizes) törölkendővel.

Összeszerelés

⚠ Feszültségmentesítse az áramellátást / csatlakozóvezetékét!

Kizárólag a leírt tartozékot használja.

Kizárólag alkalmas szerelőanyagot használjon.

Az ábrán feltüntetett módon szerelje be.


Csatlakoztassa az akkumulátort (az elektromos csatlakozás előtt!).

Állítsa be a működési módokat (C ábra) (az elektromos csatlakozás előtt!).

Folyamatos működés (C1): Behelyezett híddal.

Készenléti működés (C2): Behelyezett híd nélkül

Elektromos Csatlakozás

 - II (2) védelmi osztály - védőszigetelt - csatlakoztatás védővezető nélkül.

Lássa el a rugalmas ereket megfelelő érvégűvellyel!

Külső vezeték → L kapocs
Nullavezeték → N kapocs

Üzembe helyezés

A csatlakoztatás után a lámpa akkumulátora 24 órás töltési időt igényel.

Tesztfunkciók**Automatikus tesztfunkciók**

Az üzembe helyezés és 24 órás töltési idő után 3 órás tartós teszt kerül végrehajtásra.

28 naponként: 2 perces működési teszt

52 hetente: 3 órás tartós teszt

Minden tesztfunkció alapértelmezett beállítás, és nem kell módosítani!

Kézi tesztfunkció

Testtgomb (A)	Állapotjelző LED (B)	Állapot
Nyomja meg 1 másodpercig	Ki	Vészhelyzeti üzemmód 1 másodpercig
Nyomja meg 5 másodpercig	Lassú villogás	Funkcióteszt 30 másodpercig
Nyomja meg 7 másodpercig	Gyors villogás	3 órás tartós teszt
Nyomja meg 10 másodpercig		A tartós teszt befejezése

Az állapotjelző LED (B) a következő állapotokat jelzi:

Állapot LED	Állapot
Tartósan zöld	Rendszer rendben - az akkumulátor tölt
Lassan villogó zöld	Működési teszt (2 perc)
Gyorsan villogó zöld	Tartós teszt (3 óra)
1x piros villogás	Akkumulátor hiba
2x piros villogás	Lámpahiba
3x piros villogás	Tartós teszt hiba

Az akkumulátor(ok) cseréje


A termék újratölthető akkumulátort tartalmaz: IFR 18650, LiFePO4, 3.2V, 1800mAh (SLV 1010988)

Ha az akkumulátor teljes feltöltése után nem éri el a megadott névleges üzemidőt (3 óra), akkor az akkumulátort azonnal ki kell cserélni.

Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját.

Vegye ki az akkumulátor(oka)t, és helyezzen be új akkumulátor(oka)t.

Dugja be a csatlakozót.

 Ellenőrizze a biztonságos megtámasztást és az előírás szerű működést!